


§9 Technische Vorgaben zur Leistungsreduzierung

Schaltung: über Rundsteuerempfänger

Einbauort: vorzugsweise neben dem Einspeisezähler in DIN-Zählerschrank oder gleichwertigem Gehäuse

Dezentrale Anordnung möglich (Rücksprache mit swt)


Tonfrequenz-Rundsteuerempfänger

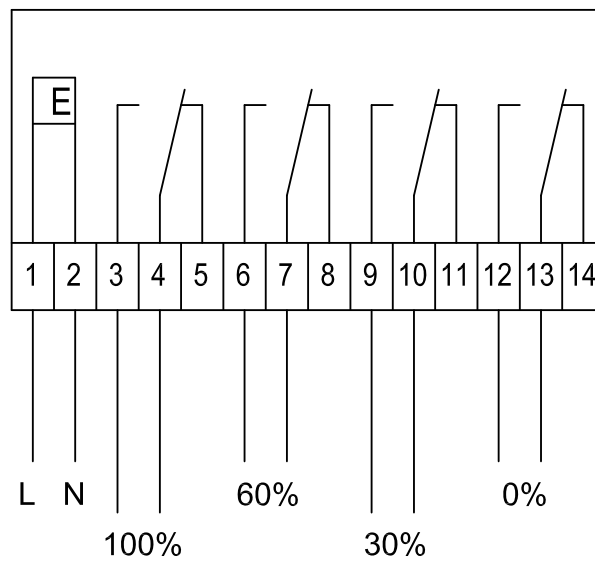

Einspeiseleistung

Es ist immer nur die jeweilige Leistungsstufe eingeschaltet.

Funk-Rundsteuerempfänger

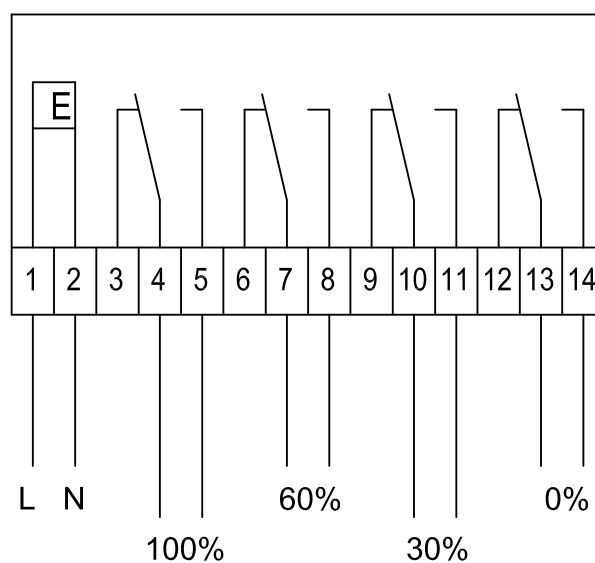

Einspeiseleistung

Es ist immer nur die jeweilige Leistungsstufe eingeschaltet.