

§9 Technische Vorgaben zur Leistungsreduzierung

Netzgebiet: Ammerbuch außer Pfäffingen und Poltringen, Dettenhausen, Waldenbuch


Schaltung: über Funk-Rundsteuerempfänger

Einbauort: vorzugsweise neben dem Einspeisezähler in DIN-Zählerschrank oder gleichwertigem Gehäuse

Dezentrale Anordnung möglich (Rücksprache mit swt)

Antenne unterhalb des Zählerschranks anbringen

Funk-Rundsteuerempfänger

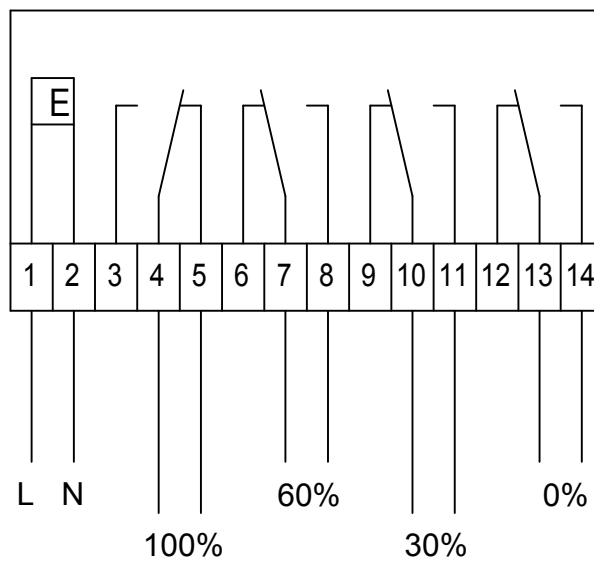

Einspeiseleistung

Es ist immer nur die jeweilige Leistungsstufe eingeschaltet.

0% -100% Sschaltung: Wenn obere Schaltung nicht möglich

Funk-Rundsteuerempfänger

