


zu TAB Kapitel 7 und 9 nach TAR Niederspannung VDE-AR-N 4100 Abschnitt 7.7

Zur Anbindung von Kommunikationseinrichtungen ist die TAR Niederspannung Abschnitt 7.7 für Zählerplätze zu beachten.

Mögliche Umsetzung bei Dreipunktbefestigung
min. Cat5-Leitungen und RJ45 Buchsen

- Optional
- ↳ Unterverteiler Wohnung 3
 - ↳ Unterverteiler Wohnung 2
 - ↳ Unterverteiler Wohnung 1

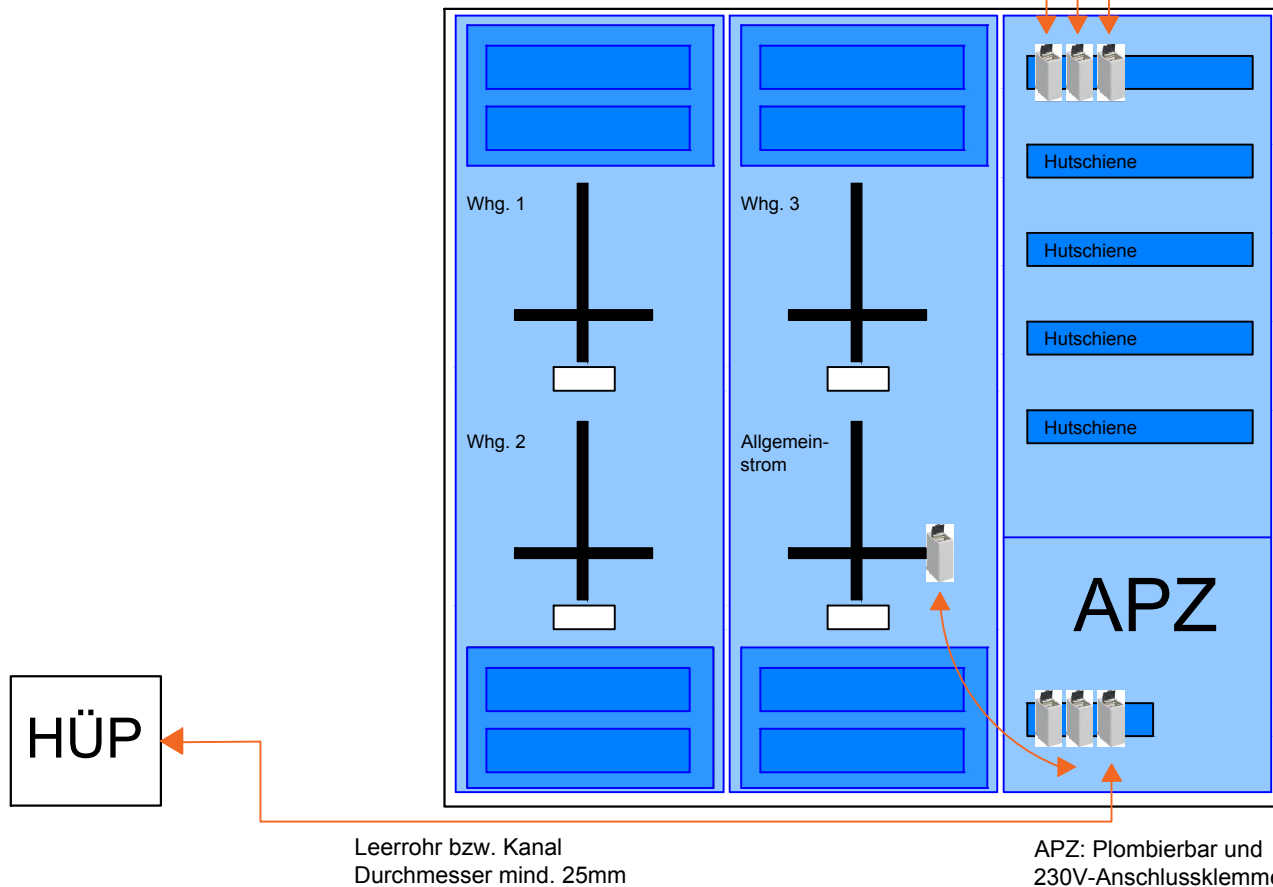

Leerrohr bzw. Kanal
Durchmesser mind. 25mm

APZ: Plombierbar und
230V-Anschlussklemme